

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

**Paikuse Kool
PAI Huvihariduskeskus**

Paide mnt 19, Paikuse alevik, Pärnu linn

ÜLDANDMED

1. Kompleksi üldiseloostus:

1.1. Paikuse Kool, Paikuse Spordi – ja Tervisekeskus, Paikuse Huvihariduskeskus/Tööõpetuse maja, Paikuse Avatud Noortekeskus, Paikuse raamatukogu (edaspidi kompleks) asub Pärnu linnas, Paikuse alevikus, aadressiga Paide mnt 19, postin indeks 80046. E-mail: pk@paikuse.ee, tel 4453 132;

1.2. Tegevusalad - põhihariduse andmine, perearsti teenus, raamatukogu teenus, noortekeskus, spordikeskus, huvihariduse andmine.

1.3. Töötajate, õpilaste, külaliste maksimaalne arv: päeval – ca 90 töötajat (võib muutuda), ca 1000 inimest (võib muutuda). Lahtioleku ajad (võivad muutuda):

Kool E-R kell 7.15 - 16.00;

Huvihariduskeskus E-P kell 7.15 – 21.30;

1.4. Öisel ajal üldjuhul kompleksis kedagi ei ole, eranditeks on kompleksis toimuvad eriüritused ning majutusblokkis ööbijad. Ehitises viibib igapäevaselt üks laps, kes iseseisvalt ei ole võimeline evakueeruma. Temaga on koolipäevadel kaasas abiline, kes vajadusel aitab evakueeruda.

1.5. Kompleksis on tuleohutuse eest vastutavad töötajad haldusjuht ning haldusspetsialist.

2. Kompleksi tuleohutusalane lühiiseloostus:

2.1. Kompleksi suletud netopind ca 11 000 m².

2.2. Koolihoone põhiosa on 3 korruseline kiviehitis ilma keldrikorruks, kooli juurdeehitus on 2 korruseline. Algklasside maja on 3 korruseline kiviehitis, huvihariduskeskus ning tööõpetuse maja on 2 korruseline, esimene korrus kivist, teine korrus puitmaterjalist. 2014 aastal valminud juurdeehitus (spordikeskus, perearstikeskus, raamatukogu) on kahekorruseline kiviehitis.

2.3. Kompleksi vahelaed on betoonist. Kooli peahoonel on plekist viilkatus, algklasside hooneel lame bituumenkatus ning huvihariduskeskuse hooneel plekist viilkatus. Raamatukogu katus on kaetud *sandwich* katusepaneelidega, Spordikeskuse katus on kaetud SPS bituumenkattega.

2.4. Evakuatsiooni teedel on kasutatud põrandakatteid, mis vastavad tuleohutuse standarditele.

2.5. Kompleksi kõikidel korrustel ja klassides asuvad evakuatsiooniskeemid, kus evakuatsiooniteed näitab roheline joon ja varuevakuatsiooniteed roheline katkendjoon. Skeemidel on näidatud ka tulekustutite asukohad. Kogu kompleksis on EXIT-märkide süsteem, mis näitab soovivat liikumisteed ohuolukorra puhul.

2.6. Ohtlikke aineid ega põlevmaterjali kompleksis ei hoita. Keemia õppereaktiive hoitakse eraldi ruumis lukustatavas kapis.

2.7. Kompleksi igal korrusel paiknevad kustutusvahendid. Korruse kohta vähemalt kaks 6 kg kustutusvahendit, lisaks köögis 2 kg rasvakustuti ja kustutustekk. Lisaks paiknevad tulekustutid arvutiklassis, poiste tööõpetuse klassis, füüsika klassis ja sööklas.

2.8. Tuletõrje veevõrk: Spordikeskuses on majasisene tuletõrje voolikusüsteem (kraan aeroobikasaalis). Peamine tuletõrje veevõtukoht on tiik Spordikeskuse kõrval (Spordi tee ääres). Tiigi maht 350 m³, juurdepääsutee laius 3.5m. Tiigi kõrval kaks kuivhüdranti, väljundi läbimõõt 125mm Storz, kõrgus veepiirist 2m. NB: tiik on ümbritsetud traataiaga, väravate avamiseks vajalikud võtmed asuvad Spordikeskuse administraatori boksis ning haldusjuhi kabinetis (Spordikeskuse II korrus kabinet 115). Kooli tarbeks on hüdrant algklasside maja välisukse kõrval.

2.9. Lähim tuletõrje veevõtukoht asub Paikuse vallamaja juures ~ 100 m³.

2.10. Kompleksil puudub suuremateks pääste- ja kustutustöödeks vajalik tehnika. Olemas esmased kustutusvahendid pulberkustutite ja voolikusüsteemi (Spordikeskuses) näol.

2.11. Kompleksi evakuatsiooniüksed on varustatud spetsiaalsete sulustega, mis võimaldavad uksi seestpoolt avada. Ohu korral ühes tuletõkkeseptsioonis on võimalik evakueeruda teise ohutusse

sektsooni. Samuti on sertifikaadile vastavatel tule-suitsukindlatel evakuatsiooniustel sulgurid, mis takistavad tule ja suitsu levikut.

2.12 Automaatne suitsueemalduse süsteem on Spordikeskuses, Raamatukogus, Perearstikeskuses ning uutes klassiruumides. Suitsueemalduse süsteemi on võimalik sisse lülitada Spordikeskuse administraatoriboksi juures asuvatest lülititest (NB: üldjuhul lülitab suitsueemalduse süsteemi sisse päästetöötaja).

3. Sissetungist ja tulekahjust teavitamise süsteem:

3.1 Kompleksis on elektrooniline valve, lepingulist valveteenust pakub Forus AS. Häire korral teavitab Forus AS juhtimiskeskus kohehelt haldusjuhti, tema puudumisel kooli direktorit.

3.2 Kompleksi on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (lühend. ATS). Olulisematesse ruumidesse ning kõikidesse koridoridesse on paigaldatud suitsuandurid ning esmased kutsutusvahendid. ATS süsteemi paigaldas ja hooldab vastavalt lepingule AS Triger. Kompleksis on üks ATS keskseade (asub Spordikeskuse administraatoriboksi juures), Kooli peasissekäigu juures fuajees asub ATS dubleerpaneel.

3.3 ATS käsiteadustid paiknevad üldjuhul koridoride otstes.

5. Territooriumi iseloomustus:

5.1 Kõik juurdepääsuteed kompleksile, tuletõrje-, päästevahenditele ja veevõtukohtadele peavad olema vabad ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Kompleksi uste ees on parkimine keelatud, et oleks tagatud päästeautode ja päästemeeskonna juurdepääs. Teede või ligipääsude sulgemisel remondiks või muudel põhjustel, kui see takistab päästeauto sõitu, tuleb viivitamatult rajada läbipääs suletatavasse lõiku või üles seada ümbersõiduvõimalust näitavad viidad. Samuti tuleb sulgemisest ja ümbersõitudest kohehelt teavitada ka Lääne Päästkeskust.

5.2 Territoorium peab olema puhas, jäätmeid ning prahti tuleb hoida selleks määratud prügikonteinerites, mis asuvad seintest vähemalt 2 meetri kaugusel.

6. Tuleohutuse tagamine töös (juhinduda tuleb järgmistest nõuetest):

6.1 Kõik töötajad on kohustatud tutvuma Paikuse Kooli direktori poolt kehtestatud sissejuhatava ohutusjuhendiga ning tulekahju korral tegutsemise plaaniga ning läbima tuleohutusosalase esmase instruktööri. Samuti korraldatakse kord aastas kompleksi evakuatsiooniõppus, kus tegutsetakse vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile. Peale evakuatsiooniõppust toimub analüüs ja vajakajäämistest informeeritakse töötajaid.

6.2 Keelatud on tõkestada evakuatsiooniteid esemete, mööbli või muu sisustusega.

6.3 Elektriseadmeid tuleb kasutada vastavalt nende kasutuseeskirjadele.

6.4 Mitte kasutada defektiga elektriseadmeid, kaableid ja juhtmeid.

6.5 Keelatud on kasutada mittestandardset elektrisoojendust, jätta järelevalveta pidevaks tööks mitte ettenähtud elektritarvikuid.

6.6 Töötamise lõpus tuleb kõik elektriseadmed välja lülitada. Elektrilised käsiseadmed tuleb vooluvõrgust eemaldada.

6.7 Vigade avastamisel tuleb seade vooluvõrgust välja lülitada ning anda ülevaatuseks ja remondiks haldusspetsialistile.

6.8 Keelatud on tõkestada juurdepääsu tuletõrje- ja päästevahenditele.

6.9 Tuletõid (näiteks ketaslõikuriga lõikamine) tohib teostada vaid vastavat tunnistust omav isik.

6.10 Jõulukuusk tuleb ruumis asetada kindlale alusele ja paigutada nii, et see ei takistaks ruumist väljapääsu ning asetseks süttivatest materjalidest vähemalt 1 m kaugusel.

6.11 Köögil kasutamine on keelatud kogu kompleksis, välja arvatud füüsika- ja keemiaklassis katsete tegemise eesmärgil. Keelatud on kompleksis kasutada ilutulestikke, saraküünlaid, paukpaketti ja muid pürotehnilisi tooteid.

6.12 Kooli territooriumil on suitsetamine keelatud. Lahtise tule kasutamine on lubatud haldusjuhi loa alusel, näiteks okste ja prahi põletamisel ainult tuulevaikse ilmaga spetsiaalselt ette valmistatud kohas vastutava isiku järelevalve all.

6.13 Jõulukuuse ehtimisel on keelatud kasutada kergestisüttivaid materjale ja küünlaid.

Elektriküünlad peavad olema monteeritud kindlalt elektrotehniliste nõuete kohaselt.

Koolis toimuva massiürituse ajal ei tohi:

- teha hoones tuletõid;
- kustutada ruumis täielikult tavaline elektrivalgustus.

7. Tuletõrjevahendite korrashoiu tagamine:

7.1 Paide mnt 19 kompleks on kaitstud II tulekaitsetaseme järgi, mis tähendab, et hoonesse on paigutatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem ning esmased kustutusvahendid (6 kg ABS tüüpi pulberkustutid), mis on ette nähtud kasutamiseks ühe inimese poolt tulekahju algjärgus. Lisaks on köögis 2 kg rasvakustuti ja kustutustekk.

7.2 Tulekustuteid tuleb hooldada peale igat kasutamiskorda, sõltumata sellest, palju kustutusainet kulus ja siis kui tootja või müüja kontrollimise tulemused seda nõuavad. Samuti siis kui rõhk manomeetri näidul on langenud/tõusnud või on väliseid vigastusi kustuti mehhanismis või voolikus. Tulekustutite korrashoiu tagamisel tuleb lähtuda:

- tulekustutid peavad asetsema kütteseadmetest (sõltumata küttesüsteemi liigist) vähemalt 1 m kaugusel;
- tulekustuti paigutuseks kasutatav konks või kinnituskamber peab olema vastupidav, sobiv ja lihtne;
- tulekustuti põhi ei tohi asetseda põrandast kõrgemal kui 1,5 m;
- peale igat kustutamist tuleb tulekustuti viia koheselt kontrolli;
- välisel ülevaatusel alati kontrollida avamisseadme puhtust ja plommi või kaitse-splindi seisukorda, samuti vooliku ja kere seisukorda.
- tulekustutid peavad asetsema nähtaval kohal, kui tulekustuti ei ole nähtav, peab tema asukohta viitama vastav ohutusmärk.

4. Muu info:

4.1 Elektrienergiaga varustab kompleksi alajaam, leping elektrienergia tarbimiseks on sõlmitud Elektrilevi OÜ-ga. Kooli elektrikilp paikneb 1. korrusel, peasissekäigust sisenedes trepi kõrval. Spordikeskuse, Perearstikeskuse ja raamatukogu elektrikilp paikneb Spordikeskuse esimesel korrusel Spordikeskuse parklapoolisel küljel (uksel silt „Kilbiruum“).

4.2 Esmaabivahendid asuvad Koolis õpetajate toas (II korrus, kabinet 205), kooli meditsiinitöötaja kabinetis (II korrus, kabinet 221), tööõpetuse majas õpetaja ruumis (I korrus kabinet 109) ning Spordikeskuse administraatori boksis (I korrusel Spordikeskuse peasissepääsu juures).

TEGEVUS	TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA JÄRJESTUS	TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI
1. Tulekahjust teatamine	Tulekahju avastamisel tegutseb avastaja järgmiselt: 1) teavitab ohtu sattunud isikuid tulekahjust; 2) vajutab lähimal asuvat automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi „ATS“) käsiteadustit (<i>vaata fototabelit</i>); 3) helistab Päästeametile numbril 112 ning teatab järgnevad andmed: -aadress, kus põleb (maakond, tänav, maja); -mis põleb ja kui suures ulatuses (hoone osa, korrus, ruum); -kas hoones või põlemiskolde vahetus läheduses on inimesi (nende arv) kas ja kui palju on vigastatuid, kui suur on neid ähvardav oht; -teatab oma nime ja telefoni numbri ja ei lõpeta kõnet enne, kui operaator lubab. 4) teavitab tuleohutuse eest vastutavat töötajat haldusjuhti; tel 55510968, (tema puudumisel haldusspetsialisti tel. 55510972) ning kooli direktorit tel. 5158260. 5) võimaluse korral (enda elu ja tervist mitte ohtu asetades) asub lokaalsete kustutusvahenditega, näiteks pulberkustutiga (<i>vaata fototabelit</i>), tuld kustutama ja vara päästma; 6) tõkestab tule levikut (sulgeb uksed-aknad, kuid ei lukusta neid).	Tulekahju avastaja. Tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad töötajad: • haldusjuht, 55510968; • haldusspetsialist, 55510972.
2. Tegutsemine tulekahjuhäire puhul	Tulekahjuhäire käivitumisel Paide mnt 19 kompleksis vajutab Koolis tööl olev administraator automaatse tulakahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) keskseadme (<i>vaata fototabelit</i>) häirekellad esmalt välja (häiresignaali vaigistub). Seejärel tuvastab häire andnud tsooni ning teeb kindlaks, kas tsoonis on tegemist reaalse tuleohuga või oli tegemist valehäirega (selleks liigub ise tsooni poole või küsib infot lõigujuhtidelt või haldusjuhilt). Valehäire puhul annab administraator sisemikrofoni kaudu külastajatele teada, et ohtu ei ole ning tegemist oli valehäirega. Lisaks teavitab administraator valehäire puhul tuleohutuse eest vastutavat haldusjuhti või tema puudumisel haldusspetsialisti, kes edastavad info valehäire ja selle esialgsete põhjuste kohta Päästeametile ja turvafirmale Forus ning teavitavad kooli juhtkonda. Kui häiret andnud tsoonile lähenedes (või on saadud vastav info lõigujuhilt) ilmnevad märgid tulekahju	Koolis tööl olev administraator.

TEGEVUS	TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA JÄRJESTUS	TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI
3. Hoonest evakueerimine	toimumisest, vajutab lähimal asuvat ATS käsiteadustit, mis taaskäivitab häiresignaali kogu kompleksis. Pikk häiresignaali (rohkem kui 1 minut) ükskõik millises kompleksi osas on märgiks, et kogu hoone tuleb evakueerida. Kompleksi tuletõkkeseptsioonide skeemid ja maja plaanid asuvad Spordikeskuse teisel korrusel kabinetis 115 (haldusjuhi kabinet). Paikuse Kooli, algklasside maja ja Huvihariduskeskuse ruumide võtmed asuvad Paikuse Kooli hoone 1. korrusel, kabinetis (haldusspetsialist kabinet). Spordikeskuse, Perearstikeskuse, raamatukogu ja Paikuse Noortekeskuse ruumide võtmed asuvad haldusjuhi kabinetis. Tulekahju puhkemise korral peab evakuatsioonijuhi, kooli juhtkonna, töötajate ja lõigujuhtide tegevus olema eelkõige suunatud hoonest viibivate õpilaste ja külastajate ohutuse ja evakueerimise tagamiseks. Kuuldes pikka tulekahjuhäiret (häire kestvus üle 1 minuti): 1) Säilita rahu; 2) Sulge ruumi aknad ja uksed; 3) Kontrolli ust seestpoolt, alustades altpoolt - kas uks on jahe. Kuuma ukse korral ust mitte avada. Võimalik suitsu sissetungimise koht katta kinni käepäraste vahenditega (näiteks veega immutatud riided), jahutada ust veega, avada aknad, teha ennast nähtavaks - kuuldavaks õues liikujatele, helistada Päästeametile numbril 112, juhtkonnale (kui neid ei saa kätte, töökaaslastele, sõbrale-tuttavale jne) ja teatada enda asukoht ning oodata päästmist. Esimesel korrusel viibijad võivad ukse taga oleva suitsu või tule puhul väljuda aknast; 4) Jaheda ukse korral avada uks veendumaks, kas koridoris pole suitsu. Kui koridor on suitsuga täitunud, sulgeda uks ja tegutseda vastavalt punktile 3. Kui koridori ühes otsas on suits, evakueeruda teises suunas lähima ohutu evakuatsioonitee kaudu (<i>evakuatsiooni skemaatilised plaanid on lisatud käesolevale plaanile</i>). Ruumist lahkudes tuleb uksed enda järel sulgeda (MITTE lukustada!). Viimane koridorist lahkuja veendub, et tuletõkkeuksed on suletud asendis.	Evakuatsioonijuht: Haldusjuht (asendab haldusspetsialist) Lõigujuhid: • Koolis direktor (asendab õppejuht) • Huvihariduskeskuses PAI õppejuht (asendab tööl olev töötaja)

TEGEVUS	TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA JÄRJESTUS	TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI
	Evakuatsiooniuksed on seestpoolt liblikast, käepidemest või paanikapoomist avatavad (<i>vaata fototabelit</i>) ja sulguvad sulguri abil. NB! Tulekahju korral püüdke säilitada rahu ja enesevalitsus (paanikasse sattunud inimene võib käituda ettearvamatult - hüpata alla aknast, lükkuda läbi tule või tiheda suitsu väljapääsu poole jne). Evakueerumine ohu piirkonnast toimub vastavalt evakutsiooni skeemidele, mis asuvad kogu kompleksi iga korruse koridorides. Evakueerudes jälgida koridorides olevaid EXIT silte (<i>vaata fototabelit</i>), mis juhatavad lähima väljapääsuni. Kui plaanijärgse evakuatsioonitee suunas on suitsu või tuld, tuleb kasutada varuevakuatsiooniteed.	Evakuatsioonijuht, koolis tööl olev administraator.
4. Tegevus päästemeeskonna saabumisel	Päästemeeskonna saabudes informeerib evakuatsioonijuht või Spordikeskuses tööl olev administraator päästemeeskonna juhti (tunneb ära sinise kiivri järgi) või operatiivkorrapidajat (tunneb ära punase kiivri järgi) tulekahju tekkekohast ja ulatusest, annab ülevaate olukorrast kompleksis ning teavitab veevõtukohtade asukohad. NB: päästemeeskonna sisenemistee on Spordikeskuse peauks (<i>vaata fototabelit</i>). Kooli juhtkond teeb igakülgsel koostööd päästemeeskonnaga ja allub päästetööde juhilt saadud korraldustele.	Evakuatsioonijuht, kooli administraator, lõigujuhid.
5. Liikumine kogunemiskohta	Kooli õpilased, kompleksi töötajad ja kompleksi külastajad kogunevad organiseeritult pika tulekahjuhäire korral kogunemiskohta, mis asub koolimaja sisehoovis (<i>vaata fototabelit</i>). Kui mingil põhjusel (näiteks ebasobivad ilmastikutingimused) ei saa kasutada peamist kogunemiskohta, kogunetakse kooli aulasse või kõrgendatud ohu korral vallamajas.	Õpetajad, direktor, õppejuht, teda asendab arendusjuht
5.1 Tegevus kooli õpetajatele kui tulekahjuhäire toimub tunni ajal	Ennem ruumist lahkumist loendavad õpetajad ruumis olevad õpilased üle ning sulgevad aknad. Veendunud, et ruumi uks ei ole kuum ning koridoris ei ole suitsu ega tuld, väljuvad õpetajad ruumist kõige ees. Peale viimase õpilase väljumist sulgeb õpetaja ruumi ukse (ei lukusta) või veendub selles, et viimasena väljunud õpilane ukse sulges ning alustab õpilastega liikumist lähima ohutu väljapääsu suunas. Koolihoonest väljudes ning kogunemiskohta liikudes on õpilased reas õpetaja järel.	Õpetajad, direktor, õppejuht, teda asendab arendusjuht

TEGEVUS	TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA JÄRJESTUS	TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI
5.1.1 Tegevus kooli õpetajatele kui tulekahjuhäire toimub enne tundide algust 5.1.2 Tegevus kooli õpetajatele kui tulekahjuhäire toimub vahetunni ajal 5.2 Tegevus Huvihariduskeskuses	Õpilased kogunevad kogunemiskohas klasside kaupa ja iga õpetaja kannab ette õppejuhile (teda asendab tegevusjuht) kogunemiskohta jõudnud õpilaste arvu, võimalikud puudujad ja vigastatud. Õppejuht (teda asendab tegevusjuht) edastab kogutud andmed evakuatsioonijuhile (tunneb ära kollase vesti järgi). Seejärel kannab evakuatsioonijuht ette päästetööde juhile võimalikud puudujad ning teatab võimalikest vigastatutest. Kui pikk tulekahjuhäire rakendub enne tundide algust, liigub õpetaja ruumi, kus tal algab esimene tund ning veendub, et selles ei oleks õpilasi. Samuti veendub, et ruumi läheduses olevasse WC-sse ei oleks kedagi jäänud. Seejärel sulgeb ruumi aknad ja ukse ning liigub kogunemiskohta. Teel kogunemiskohta abistab õpilasi ning juhatab nad lähima ohutu väljapääsu poole. Kogunemiskohas kogub kokku klassi, kellega pidi tund algama ning kannab õppejuhile (asendab tegevusjuht) ette kohale jõudnud õpilaste arvu ning võimalikud puudujad ja vigastatud. Kui pikk tulekahjuhäire rakendub vahetunni ajal, liigub õpetaja ruumi, kus andis viimast tundi ja veendub, et selles ei oleks õpilasi. Samuti veendub, et ruumi läheduses olevasse WC-sse ei oleks kedagi jäänud. Seejärel sulgeb ruumi aknad ja ukse ning liigub kogunemiskohta. Teel kogunemiskohta abistab õpilasi ning juhatab nad lähima ohutu väljapääsu poole. Kogunemiskohas kogub kokku klassi, kellele andis viimast tundi ning kannab õppejuhile (asendab tegevusjuht) ette kohale jõudnud õpilaste arvu ning võimalikud puudujad ja vigastatud. NB: vahetunni ajal koolisöökla söömas viibivad klassid evakueeruvad korrapidaja õpetaja juhendamisel lähima ohutu väljapääsu kaudu. Lõigujuht või teda asendav töötaja teeb pika tulekahjuhäire (kestvus üle 1 minuti) korral Huvihariduskeskuses viibijatele ja töötajatele teatavaks, et hoones on tuleoht ning kogub kõik tema vastutusalas olevates ruumides asuvad isikud kokku. Seejärel sulgeb tema vastutusalas olevate ruumide aknad ja ukse,	Õpetajad, direktor, õppejuht, teda asendab arendusjuht Lõigujuht on Huvihariduskeskuse õppejuht, teda asendab Huvihariduskeskuses tööl olev töötaja.

TEGEVUS	TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA JÄRJESTUS	TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI
6. Lisainfo	juhatab külastajad lähima ohutu väljapääsuni ning liigub koos nendega kogunemiskohta kooli sisehoovi (<i>vaata fototabelit</i>). Kui mingil põhjusel ei saa kasutada peamist kogunemiskohta, kogunetakse kompleksi esimesel korrusel asuvasse kooli aulasse. Lõigujuht või teda asendav töötaja edastab info kogunemiskohta jõudnud isikute arvu ning võimalike vigastatute kohta evakuatsioonijuhile (tunneb ära kollase vesti järgi). Seejärel kannab evakuatsioonijuht ette päästetööde juhile inimeste arvu ja ka võimalikud puudujad ning teatab võimalikest vigastatutest. Kogunemiskohast on lubatud lahkuda vaid peale evakuatsioonijuhilt sellekohase loa saamist. Evakuatsioonijuhile annab sellekohase info päästetööde juht. NB! Halbade ilmastikuolude puhul kogunemise ajal (tugev tuul, külmakraadid, vihm) on peale sisehoovi jõudmist, inimeste loendamist ning võimalike puudujate ja vigastatute kindlakstegemist päästetööde juhilt loa saamise järel lubatud evakueeritavad õpetajate ja lõigujuhtide järelevalve all juhatada varuevakuatsiooni kohta, mis asub kooli aulas või kõrgendatud ohu korral vallamajas. Tagasi klassidesse ning teistesse kompleksi ruumidesse liigutakse alles siis, kui kogu kompleks on pääste meeskonna poolt kontrollitud ning selleks on loa andnud evakuatsioonijuht, kes on vastavasisulise info saanud päästetööde juhilt.	Evakuatsioonijuht, päästetööde juht, õpetajad, lõigujuhid.

FOTOTABEL
TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI LISA 1



Pulberkustuti



ATS käsiteadusti.




EXIT-suunaviit (näitab liikumisteed väljapääsu poole).



Päästemeeskonna sisenemistee (Spordikompleksi peasissepääs).



ATS keskseade Spordikeskuse administraatori boksi juures. „Vaigista“ nupul ümber punane ring.

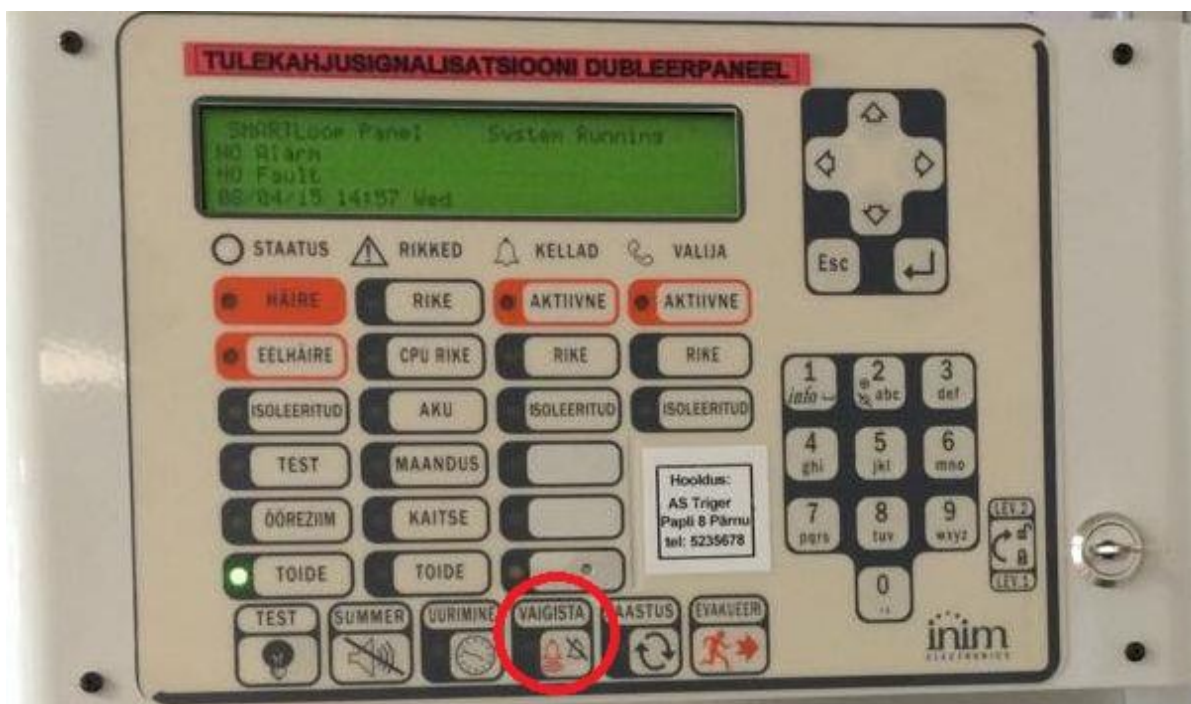

Kooli ATS dubleerpaneel Kooli fuajees. „Vaigista“ nupul ümber punane ring.



Paanikapoom (ukse avamiseks lükka poomi).



Kooli sisehoov - kogunemiskoht evakuatsiooni korral.



Kooli aula – varukogunemiskoht.

EVAKUATSIOONIPLAANID TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI LISA 2


Algklasside hoone I korruse evakuatsiooniplaan:



[illegible]


ALGKLASSIDE HOONE II KORRUSE EVAKUATSIOONI PLAAN

Algklasside hoone III korruse evakuatsiooniplaan:

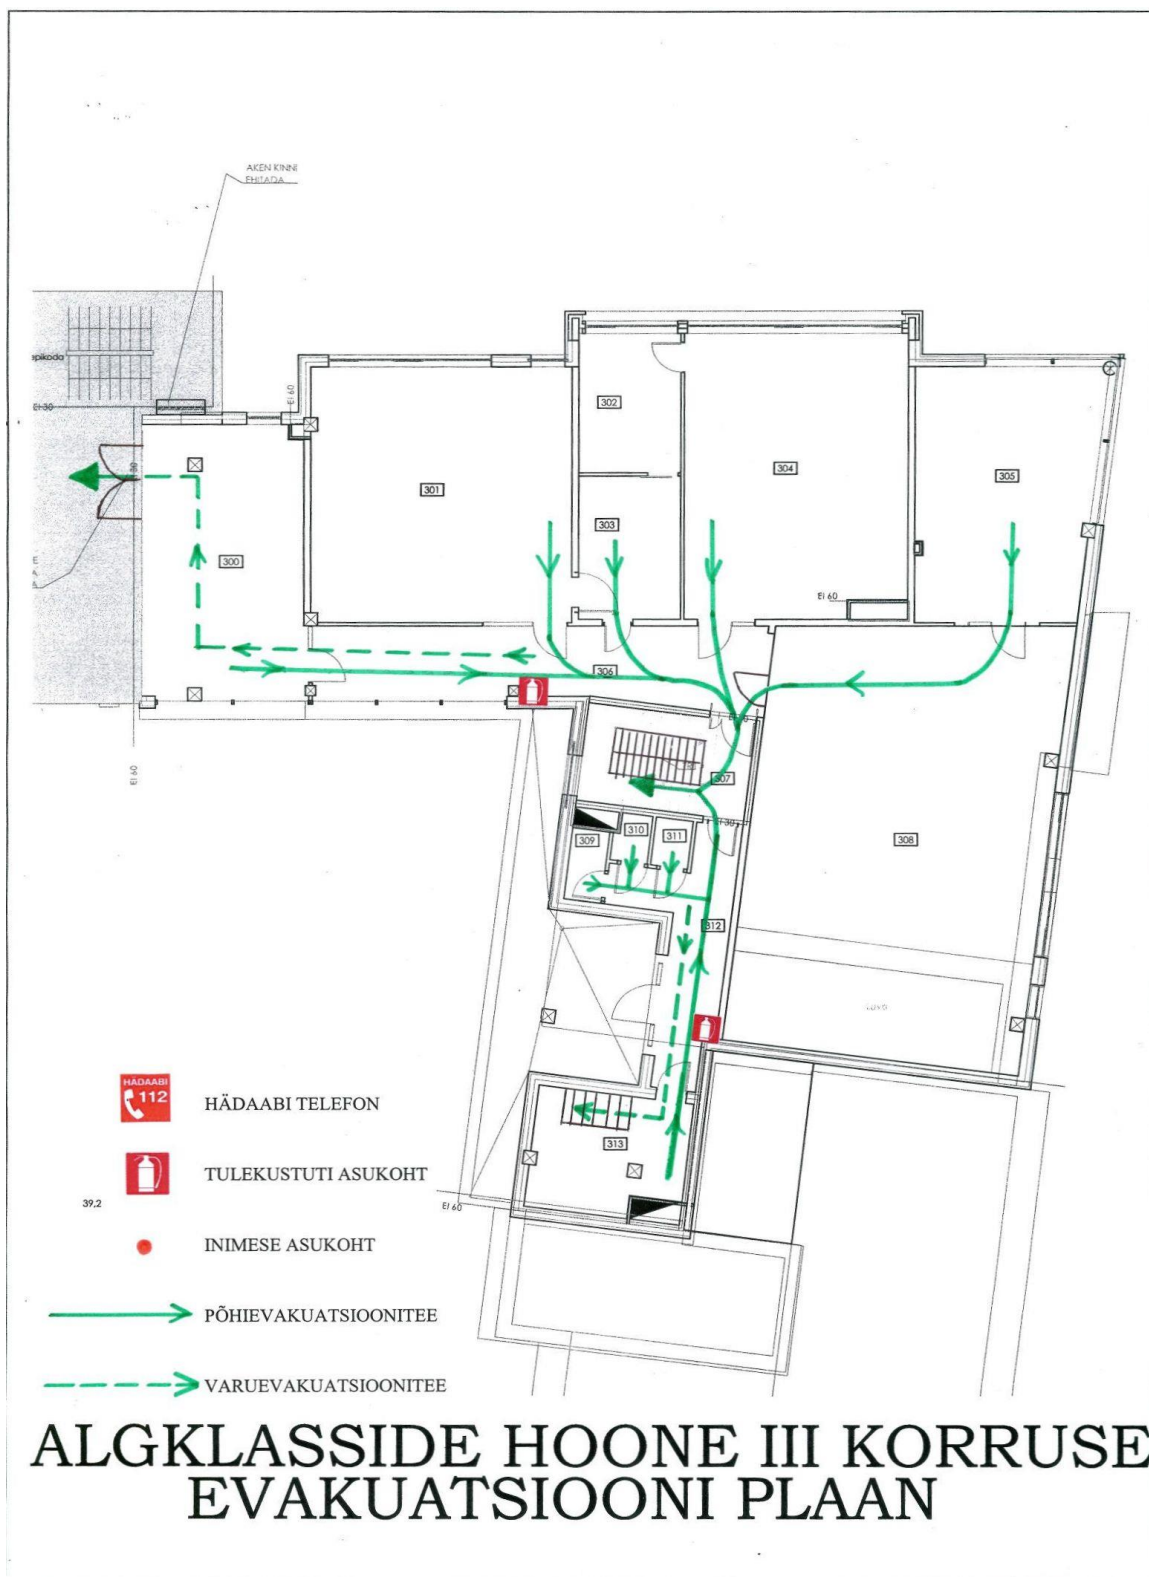


Söökla evakuatsiooniplaan:

Söökla evakuatsiooni plaan I korrus

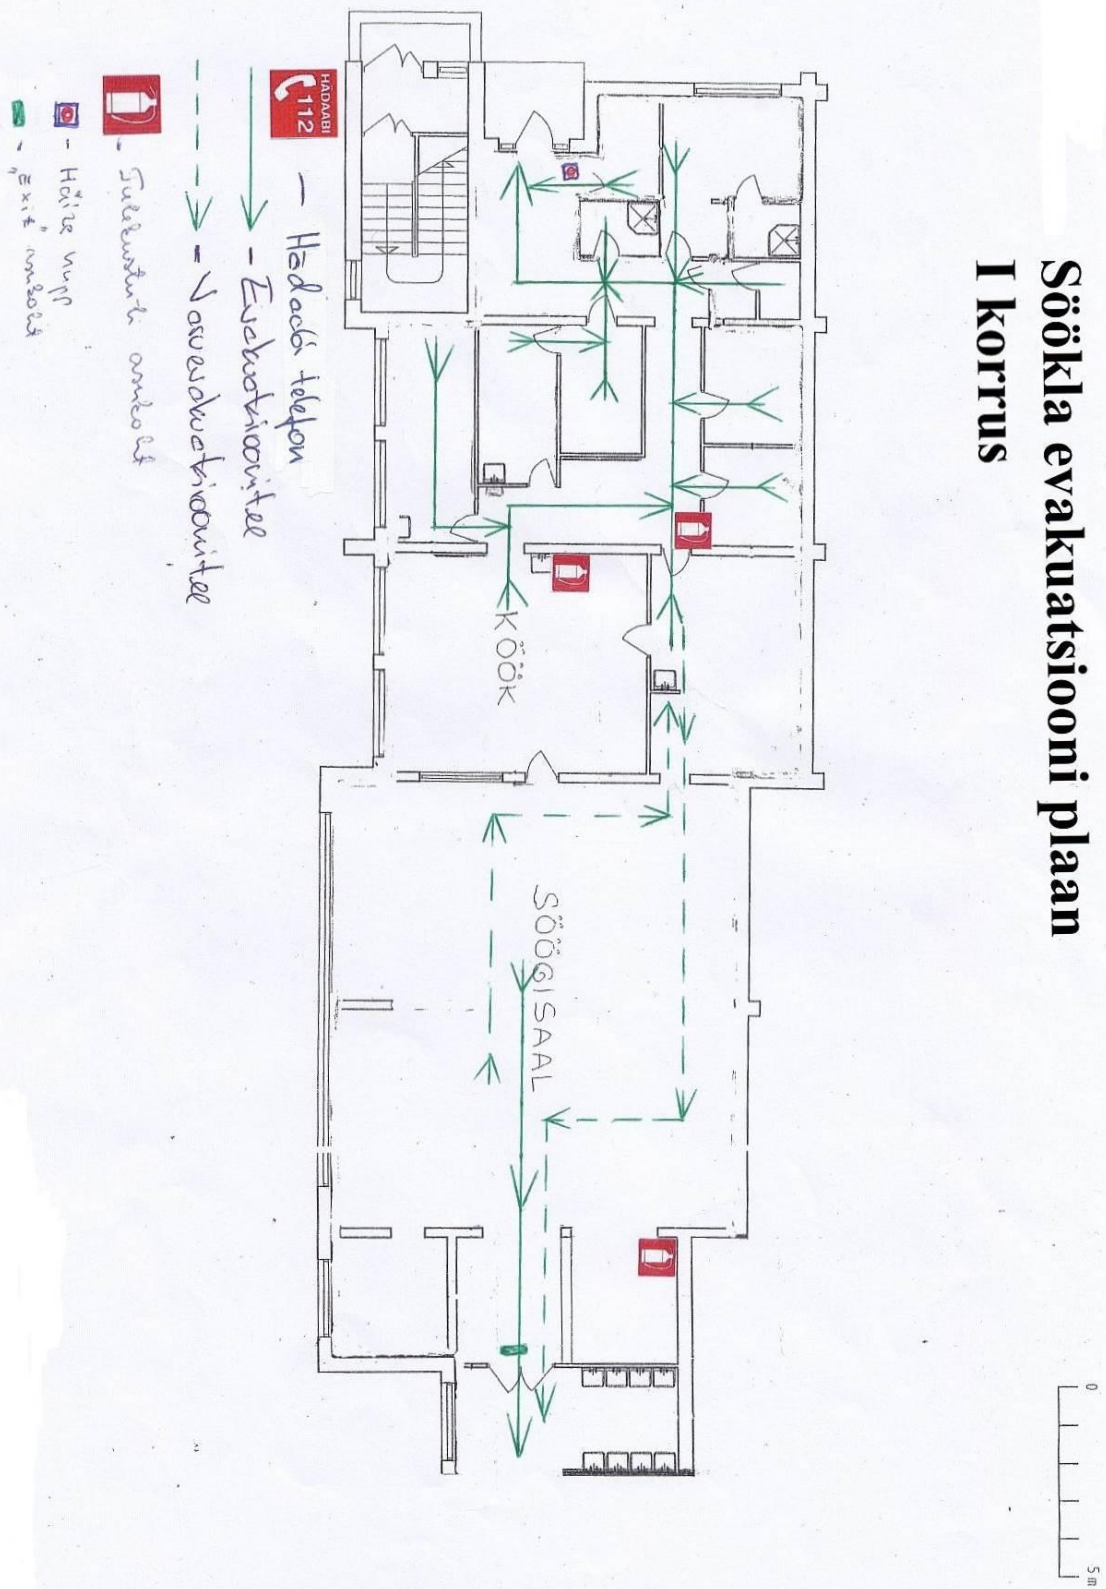

Kooli I korruse evakuatsiooniplaan:

Põhikooli evakuatsiooni plaan I korrus

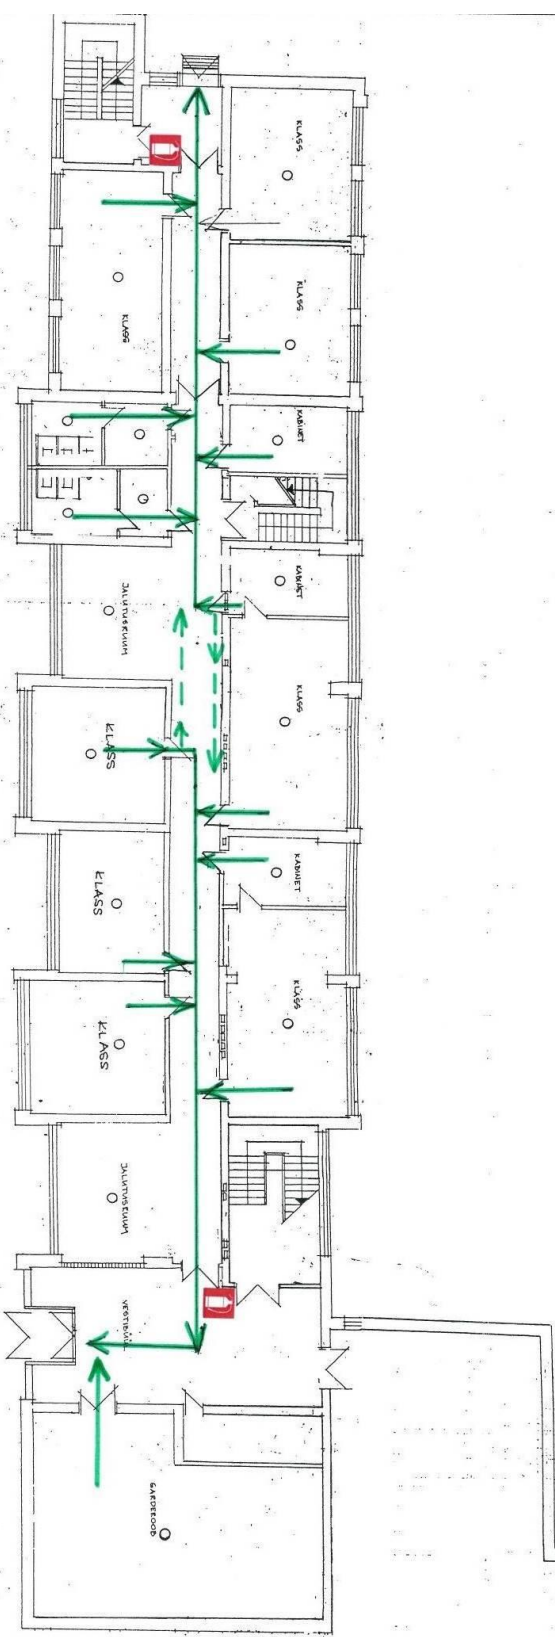

HÄDAABI TELEFON



TULEKUSTUTI ASUKOHT



INIMESE ASUKOHT



PÕHIEVAKUATSIOONITEE




VARUEVAKUATSIOONITEE

ESIMESE KORRUSE PLaan


Põhikooli evakuatsiooni plaan

II korrus

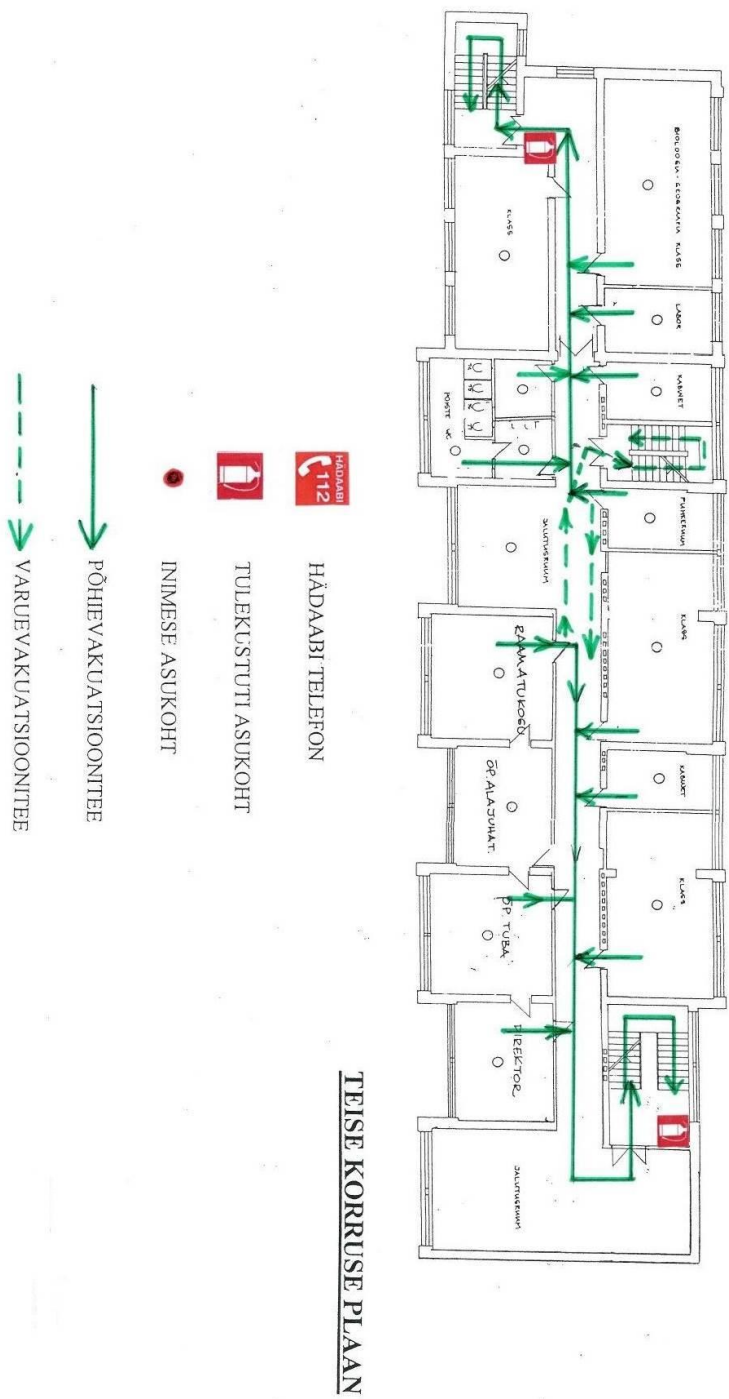


Põhikooli evakuatsiooni plaan


III korrus

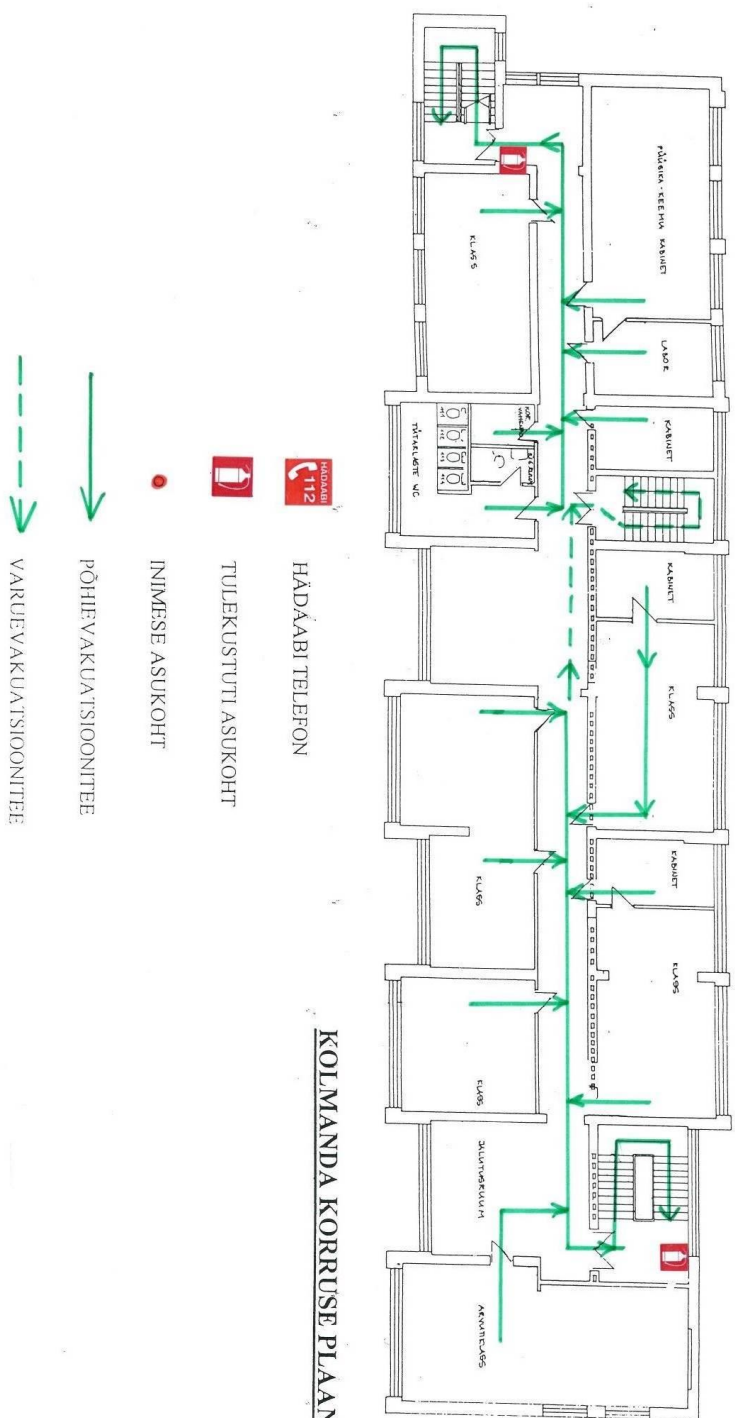


Kooli uue osa II korruse evakuatsiooniplaan:

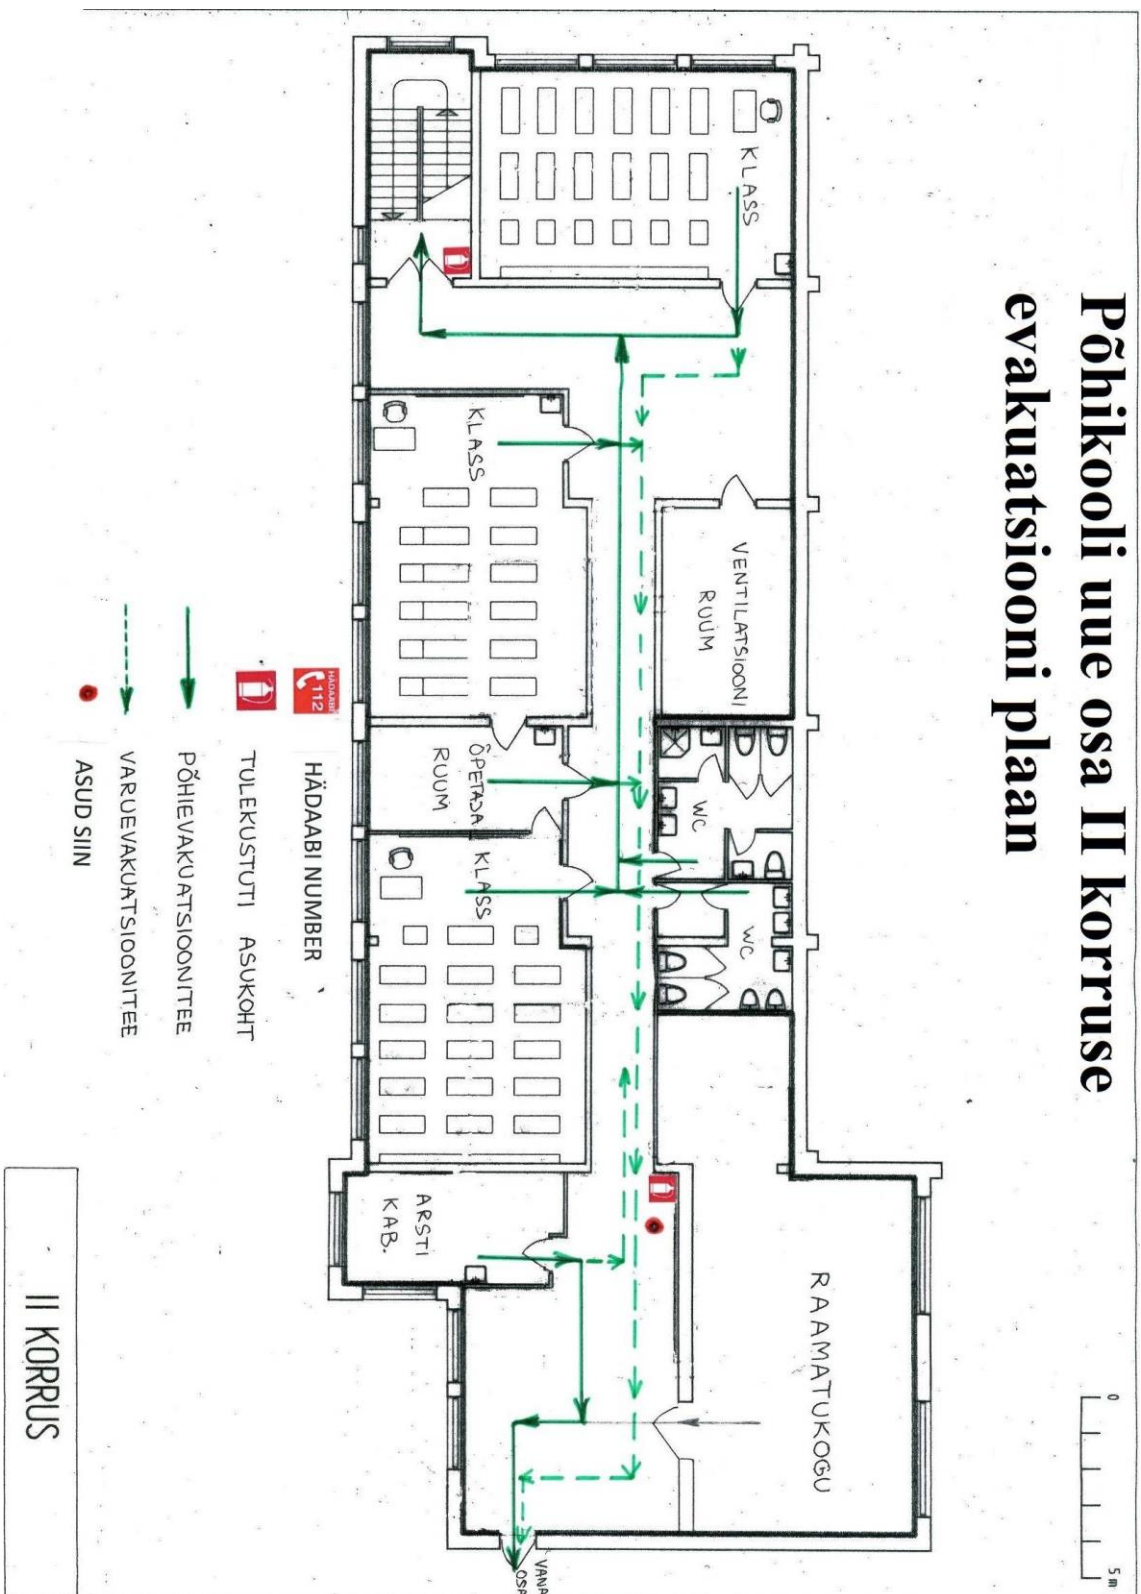


Tööõpetuse maja I korruse evakuatsiooniplaan:

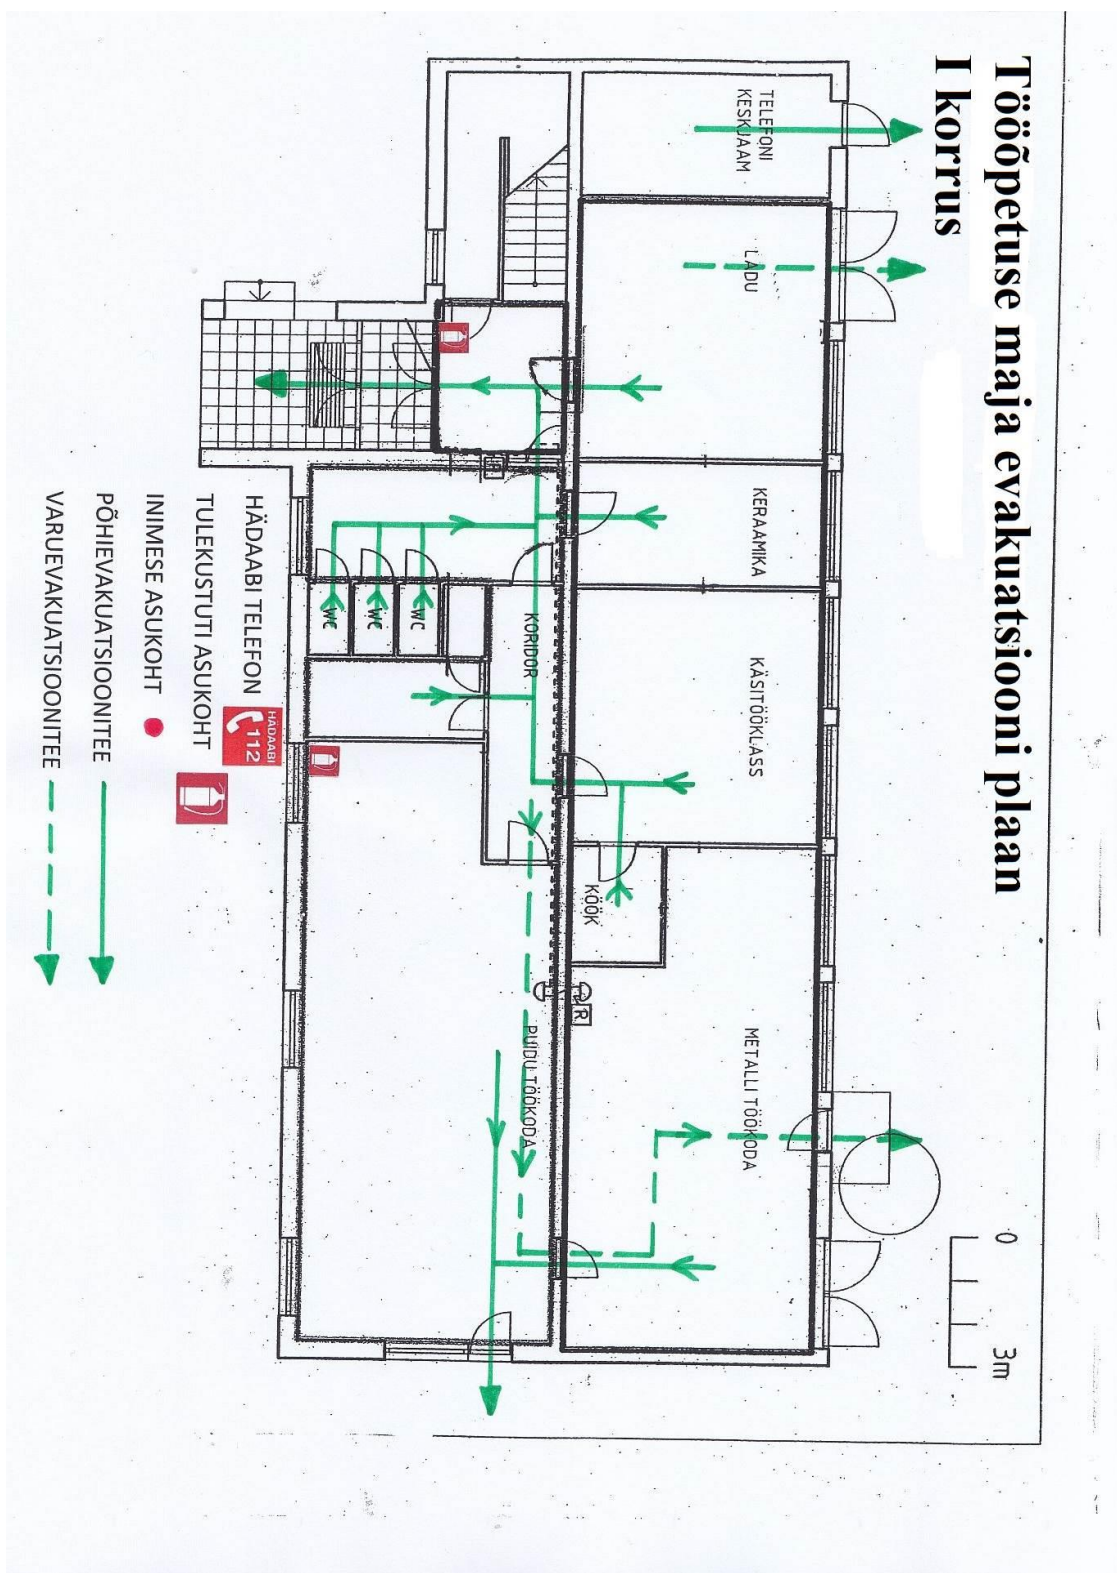

Tööõpetuse maja II korruse evakuatsiooniplaan:

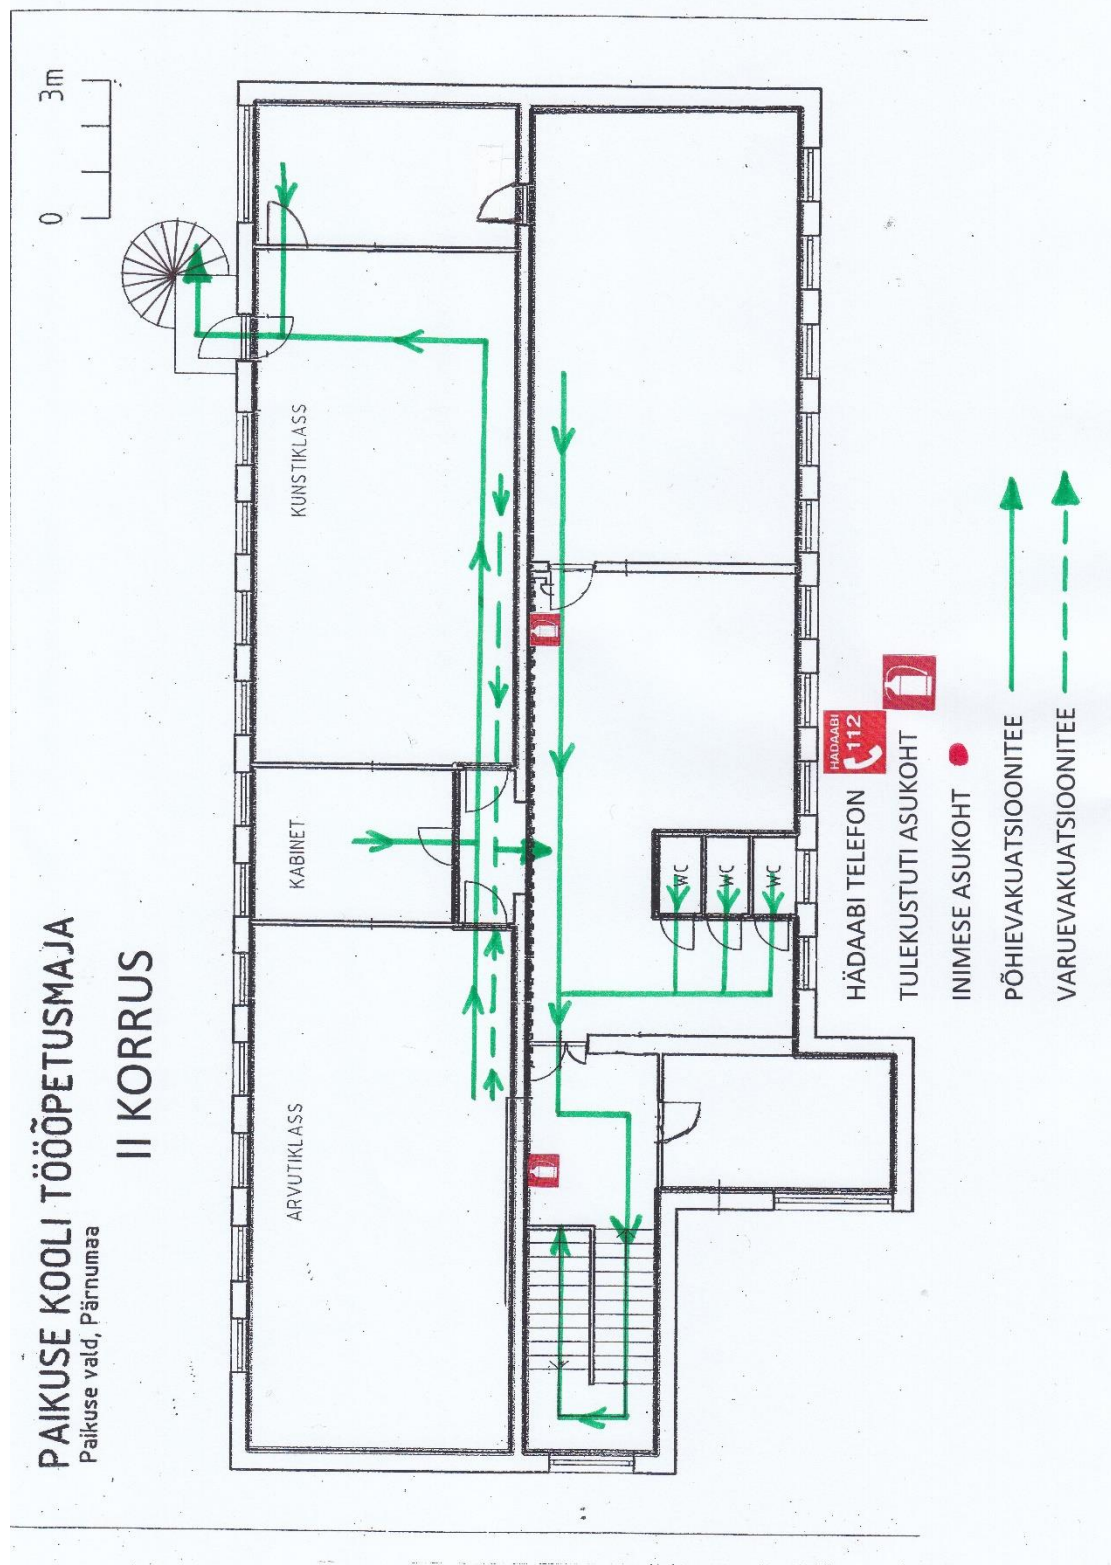

Aula I korruse evakuatsiooniplaan:

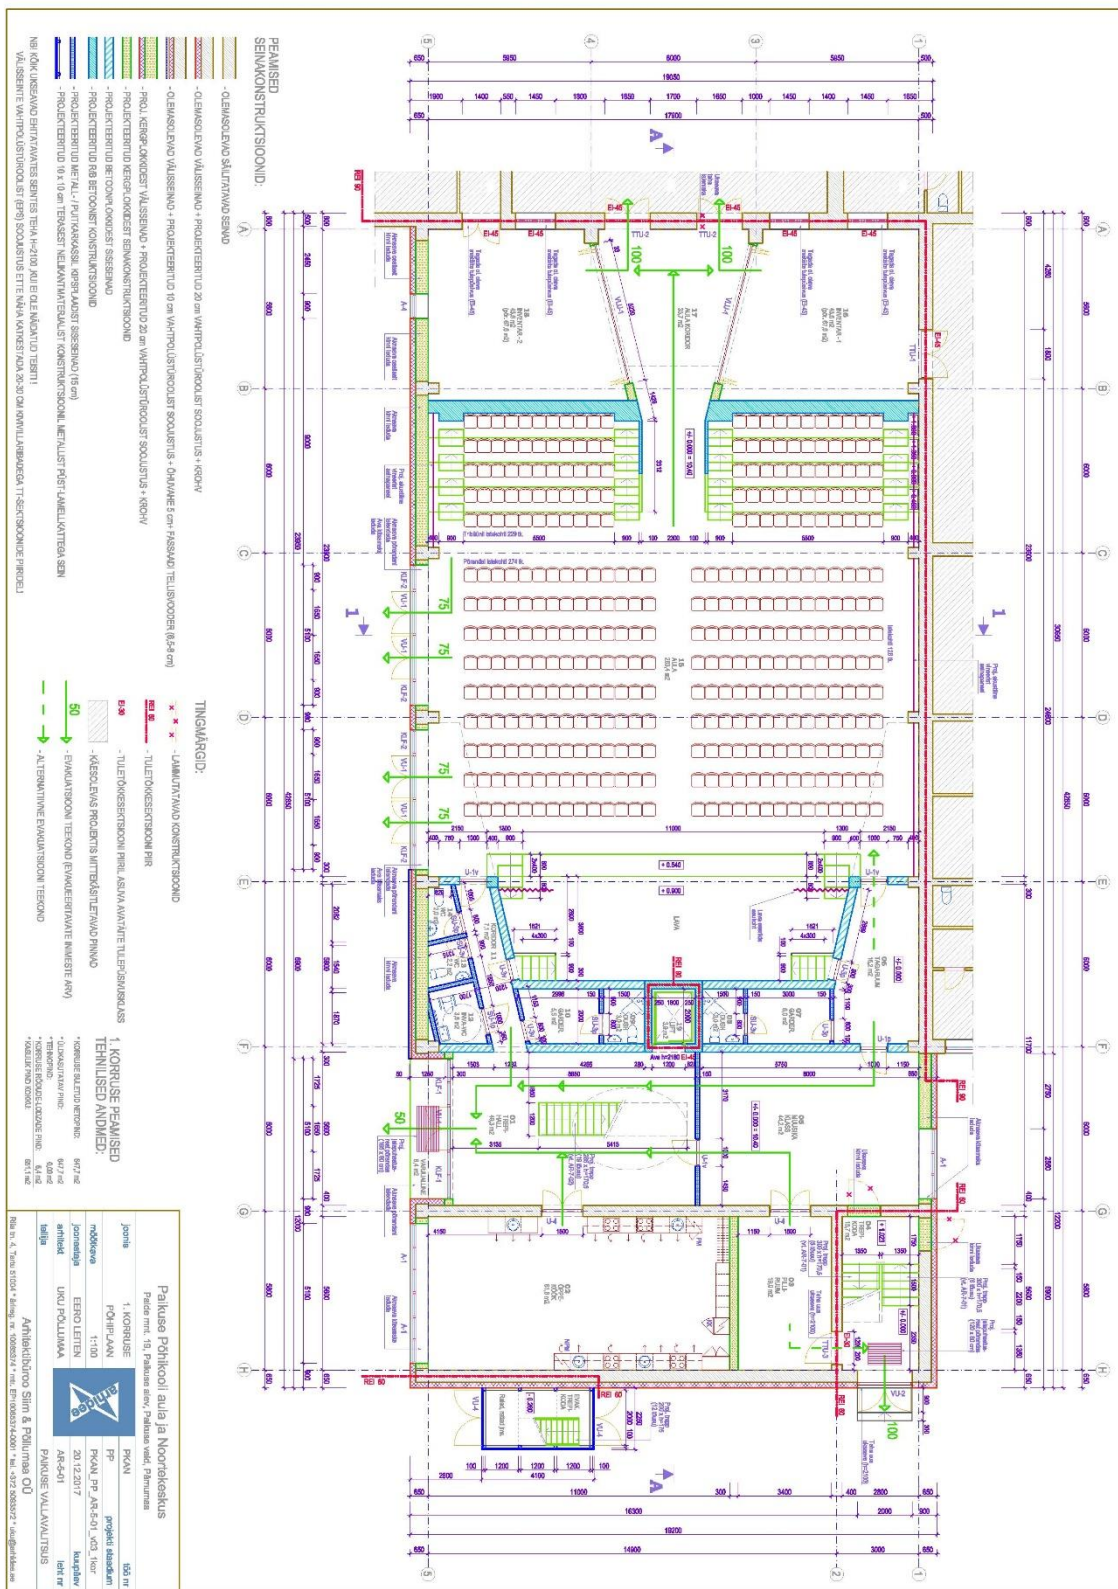

Aula II korruse evakuatsiooniplaan:

